



中国认可  
国际互认  
检测  
TESTING  
CNAS L21711

# 检测报告

委托单位 徐汇区第一中心小学

受测单位 徐汇区第一中心小学

项目地址 嘉善路5号

检测类别 直饮水检测


蓝莘环境检测技术(上海)有限公司

2024年12月31日

检测专用章

## 声 明

1. 对检测报告若有异议, 应于收到本报告之日起十五天内向本公司提出异议, 过期不予受理。
2. 本报告检测结果仅对被测地点、对象及当时情况有效, 送样委托检测结果仅对所送委托样品有效。
3. 委托方应确保所提供的相关检测信息完整、真实与准确。  
若委托方提供错误、偏离或与实际情况不符的信息与样品, 本公司不承担由此引起的责任。
4. 公司承诺对委托客户的相关信息、资料及检测结果等进行严格保密。
5. 未经本公司书面批准, 不得部分复制本报告; 私自转让、盗用、冒用、涂改或以其他形式篡改, 均属无效。本公司有权追溯上述行为的法律责任。
6. 除相关政府部门、法律或法院要求外, 未经本公司书面同意, 本公司无须且无义务到法院对相关结果作证。检测结果被不当使用, 本公司将保留撤回检测结果的权利, 并有权要求其他适当额外赔偿。
7. 本报告无编制、审核、签发人签字无效。
8. 本报告无本公司检测专用章, 骑缝章及  章无效。

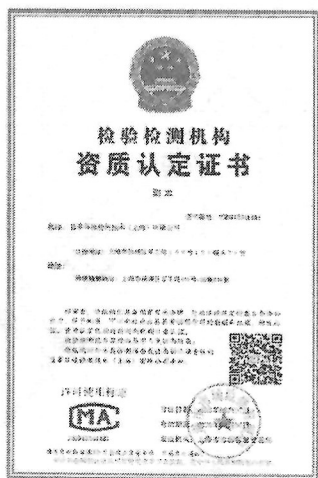

公司名称: 蓝莘环境检测技术(上海)有限公司

地址: 上海市杨浦区军工路100号120幢A34室

电话: 021-65377956

投诉电话: 18616115726

网址: [www.lxhjjcsh.com](http://www.lxhjjcsh.com)

邮箱: [lxhjjcsh@163.com](mailto:lxhjjcsh@163.com)

## 检测报告

表1: 检测依据

|      |                                                                          |       |                                   |                           |
|------|--------------------------------------------------------------------------|-------|-----------------------------------|---------------------------|
| 受测单位 | 徐汇区第一中心小学                                                                |       | 来样地址                              | 嘉善路5号                     |
| 收样日期 | 2024. 12. 27                                                             |       | 检测日期                              | 2024. 12. 27-2024. 12. 29 |
| 样品类型 | 直饮水                                                                      |       | 报告日期                              | 2024. 12. 31              |
| 检测项目 | 浑浊度、菌落总数、总大肠菌群                                                           |       |                                   |                           |
| 检测仪器 | 2100Q 浊度计(LX/YQ/115)、SPX-250B 生化培养箱(LX/YQ/052)、SPX-250B 生化培养箱(LX/YQ/053) |       |                                   |                           |
| 依据标准 | 评价依据                                                                     |       | CJ 94-2005 饮用净水水质标准               |                           |
|      | 方法依据                                                                     | 浑浊度   | GB/T 5750.4-2023 (5.1) 散射法-福尔马肼标准 |                           |
|      |                                                                          | 菌落总数  | GB/T 5750.12-2023 (4.1) 平皿计数法     |                           |
|      |                                                                          | 总大肠菌群 | GB/T 5750.12-2023 (5.1) 多管发酵法     |                           |
| 备注   | 仅对来样负责                                                                   |       |                                   |                           |

**表2 直饮水检测结果一览表**

| 检测项目  | 单位        | 检测结果                            |                       |                       |                       |                       | CJ 94-2005<br>饮用净水水质标准 |
|-------|-----------|---------------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|------------------------|
|       |           | 明德楼教师<br>食堂1楼<br>(SKII) 净<br>水机 | 明德楼2楼<br>(X3) 净<br>水机 | 明德楼3楼<br>(X3) 净<br>水机 | 明德楼4楼<br>(X3) 净<br>水机 | 明德楼5楼<br>(X3) 净<br>水机 |                        |
| 浑浊度   | NTU       | <0.5                            | <0.5                  | <0.5                  | <0.5                  | <0.5                  | 0.5NTU                 |
| 菌落总数  | CFU/mL    | <1                              | 1                     | 1                     | 2                     | 3                     | 50                     |
| 总大肠菌群 | MPN/100mL | 未检出<br>(<2)                     | 未检出<br>(<2)           | 未检出<br>(<2)           | 未检出<br>(<2)           | 未检出<br>(<2)           | 不得检出                   |
| 备注: / |           |                                 |                       |                       |                       |                       |                        |

**表3 直饮水检测结果一览表**

| 检测项目  | 单位        | 检测结果                  |                       |                       |                       | CJ 94-2005<br>饮用净水水质标准 |
|-------|-----------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|------------------------|
|       |           | 比德楼1楼<br>(X4) 净<br>水机 | 比德楼2楼<br>(X4) 净<br>水机 | 比德楼3楼<br>(X4) 净<br>水机 | 比德楼4楼<br>(X4) 净<br>水机 |                        |
| 浑浊度   | NTU       | <0.5                  | <0.5                  | <0.5                  | <0.5                  | 0.5NTU                 |
| 菌落总数  | CFU/mL    | <1                    | 1                     | <1                    | 3                     | 50                     |
| 总大肠菌群 | MPN/100mL | 未检出<br>(<2)           | 未检出<br>(<2)           | 未检出<br>(<2)           | 未检出<br>(<2)           | 不得检出                   |
| 备注: / |           |                       |                       |                       |                       |                        |

编制人:

黄庆庆

审核人:

董信宁

批准人:

邵强

(授权签字人)


2024 年 12 月 31 日

2024 年 12 月 31 日

2024 年 12 月 31 日



— END —



# 检验检测机构 资质认定证书

副本

名称：蓝莘环境检测技术（上海）有限公司

证书编号：230912341481

注册地址：上海市杨浦区军工路100号120幢A34室

地址：

检验检测地址：上海市杨浦区军工路100号120幢A34室

经审查，你机构已具备国家有关法律、行政法规规定的基本条件和能力，现予批准，可以向社会出具具有证明作用的数据和结果，并颁发此证。资质认定包括检验检测机构计量认证。  
检验检测能力和授权签字人见证书附表。  
你机构对外出具检测报告或证书的法律责任由蓝莘环境检测技术（上海）有限公司承担。



许可使用标志



230912341481

发证日期：2023年08月07日  
有效期至：2025年08月06日  
发证机关：上海市市场监督管理局

证书有效期届满3个月前提出复查申请，不予另行通知。  
本证书由国家认监委依法监督管理，在全国范围内有效。



## 中国合格评定国家认可委员会 实验室认可证书

(注册号：CNAS L21711)

兹证明：

蓝莘环境检测技术（上海）有限公司

(法人：蓝莘环境检测技术（上海）有限公司)

上海市杨浦区定海路街道军工路100号120幢A34室，

200090

符合 ISO/IEC 17025:2017《检测和校准实验室能力的通用要求》  
(CNAS-CL01《检测和校准实验室能力认可准则》) 的要求，具备承担本  
证书附件所列服务能力，予以认可。

获认可的能力范围见附有相同认可注册号的证书附件，证书附件是  
本证书组成部分。

发证日期：2024-10-17

截止日期：2030-10-16

中国合格评定国家认可委员会 陈朝华

中国合格评定国家认可委员会（CNAS）是经国家市场监督管理总局（国家市场监督管理总局）批准，依据《中华人民共和国认证认可条例》（国务院令第666号）和《中华人民共和国合格评定管理条例》（国务院令第709号）设立的，具有独立法人资格，依法开展合格评定活动的国家机构。其宗旨是：通过实施合格评定活动，提高我国合格评定水平，促进我国合格评定事业的发展。